


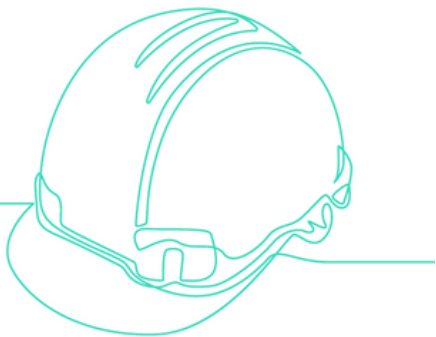

10 Nejčastějších chyb BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1 Chybějící nebo neaktuální dokumentace:

- Dokumentaci je třeba udržovat v aktuálním stavu, pravidelně ji kontrolovat a revidovat.
- Patří mezi ni například: Směrnice řízení BOZP, Místně provozní bezpečnostní předpisy, Řád skladu, Vyhodnocení rizik, Kategorizace prací, Tematický a časový rozvrh školení a jiné.

3 Absence školení:

- Školení je stanoveno interním dokumentem, tematickým a časovým rozvrhem, kde si firma stanoví na základě svých činností četnosti školení. Doporučené je alespoň 1x za 2 roky.
- Dále je třeba proškolení na činnosti společnosti (např. řidičů referentů, školení pro oblast chemických látek a jiné).
- U každého školení se nemůže zapomínat na jeho periodické opakování.

5 Chybějící značení:

Pracoviště musí být v rámci BOZP označeno dle právních předpisů, jedná se například o označení schodiště, regálů, hran, skladů, nebezpečí, výstrah a jiných.

2 Nejsou prováděny bezpečnostní проверки pracoviště:

Na pracovišti je třeba provádět nejméně 1x za rok prověrky BOZP. Prověrky se provádí na všech pracovištích zaměstnavatele.

4 Chybějící osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):

- Na pracovištích, kde se vyskytují rizika, je nutné, aby zaměstnanci používali osobní ochranné pracovní prostředky, které je budou chránit před nepříznivými vlivy a možnými pracovními úrazy.
- OOPP musí respektovat ergonomii zaměstnance a musí k sobě být kompatibilní. Je nutné je zvolit s ohledem na reálná rizika na pracovišti.





10 Nejčastějších chyb BOZP a PO

Požární ochrana

1 Chybějící nebo neaktuální dokumentace:

- Dokumentaci je třeba udržovat v aktuálním stavu, pravidelně ji kontrolovat a revidovat.
- Mezi dokumentaci požární ochrany patří například: Dokumentace o začlenění do kategorie činností, Požární poplachová směrnice, Požární řád, Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a další.

3 Nezajištěné pravidelné revize:

- Ať už se jedná o revize hasících přístrojů, hydrantů nebo protipožárních dveří, je třeba ověřovat 1 x za rok jejich provozuschopnost.
- U hasících přístrojů a hydrantů se provádí 1x za 5 let tlaková zkouška.

5 Neoznačené únikové cesty a východy:

Značení únikových cest a východů vychází z požárně bezpečnostního řešení stavby a z daného prostoru. Je třeba, aby značení bylo dobře viditelné.

2 Nejsou prováděny preventivní požární prohlídky:

U firem, které jsou začleněny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, je potřeba provádění požární prohlídky 1x za 6 měsíců, u firem s vysokým požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce.

4 Absence školení:

- Školení je stanoveno Tematickým plánem a časovým rozvrhem školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivní požární hlídky a preventistů požární ochrany.
- Pokud jsou na pracovišti stanovené preventivní požární prohlídky, je třeba tyto členy proškolit 1x za rok.
- U každého školení se nemůže zapomínat na jeho periodické opakování.

